

LEGENDE

- SECTION D'ÉCOULEMENT RELÈVÉ
- 69 19+255 NUMÉRO DE SECTION ET CHANGÉ
- NIVEAU DE MODIFICATION

- DELIMITATION DES PLAINES INONDABLES
- Zone inondable de grand courant (0-20 ANS)
- Zone inondable de faible courant (25-100 ANS)

- DELIMITATION DE LA ZONE À RISQUE ÉLEVÉ

COURBES DE NIVEAUX

- Écart de 0,2m
- Écart de 2,5m

RÉSULTATS PAR TRONÇON DE RIVIÈRE


- RECONSTRUCTION 20 ANS
- RECONSTRUCTION 100 ANS

- NIVEAU DE MODIFICATION # 78
- 12,27 12,53
- 14,0 14,5
- 15,33

- ÉLÉVATIONS MAXIMALES DE L'EAU (m)
- 14,0
- 14,5
- 15,33

- ZONE D'INONDATION PAR DÉLITAGE
- 0,5 PROFOND. MAXIMUM DE L'EAU (m)
- 14,0

TROUSSE EN DATE DE NOVEMBRE 1998.
 VEUILLE RETOURER AU BUREAU D'ÉTUDES POUR
 ASSÉSIONNER DES RÉSULTATS ET DES
 ÉVALUATIONS PRÉSENTES.

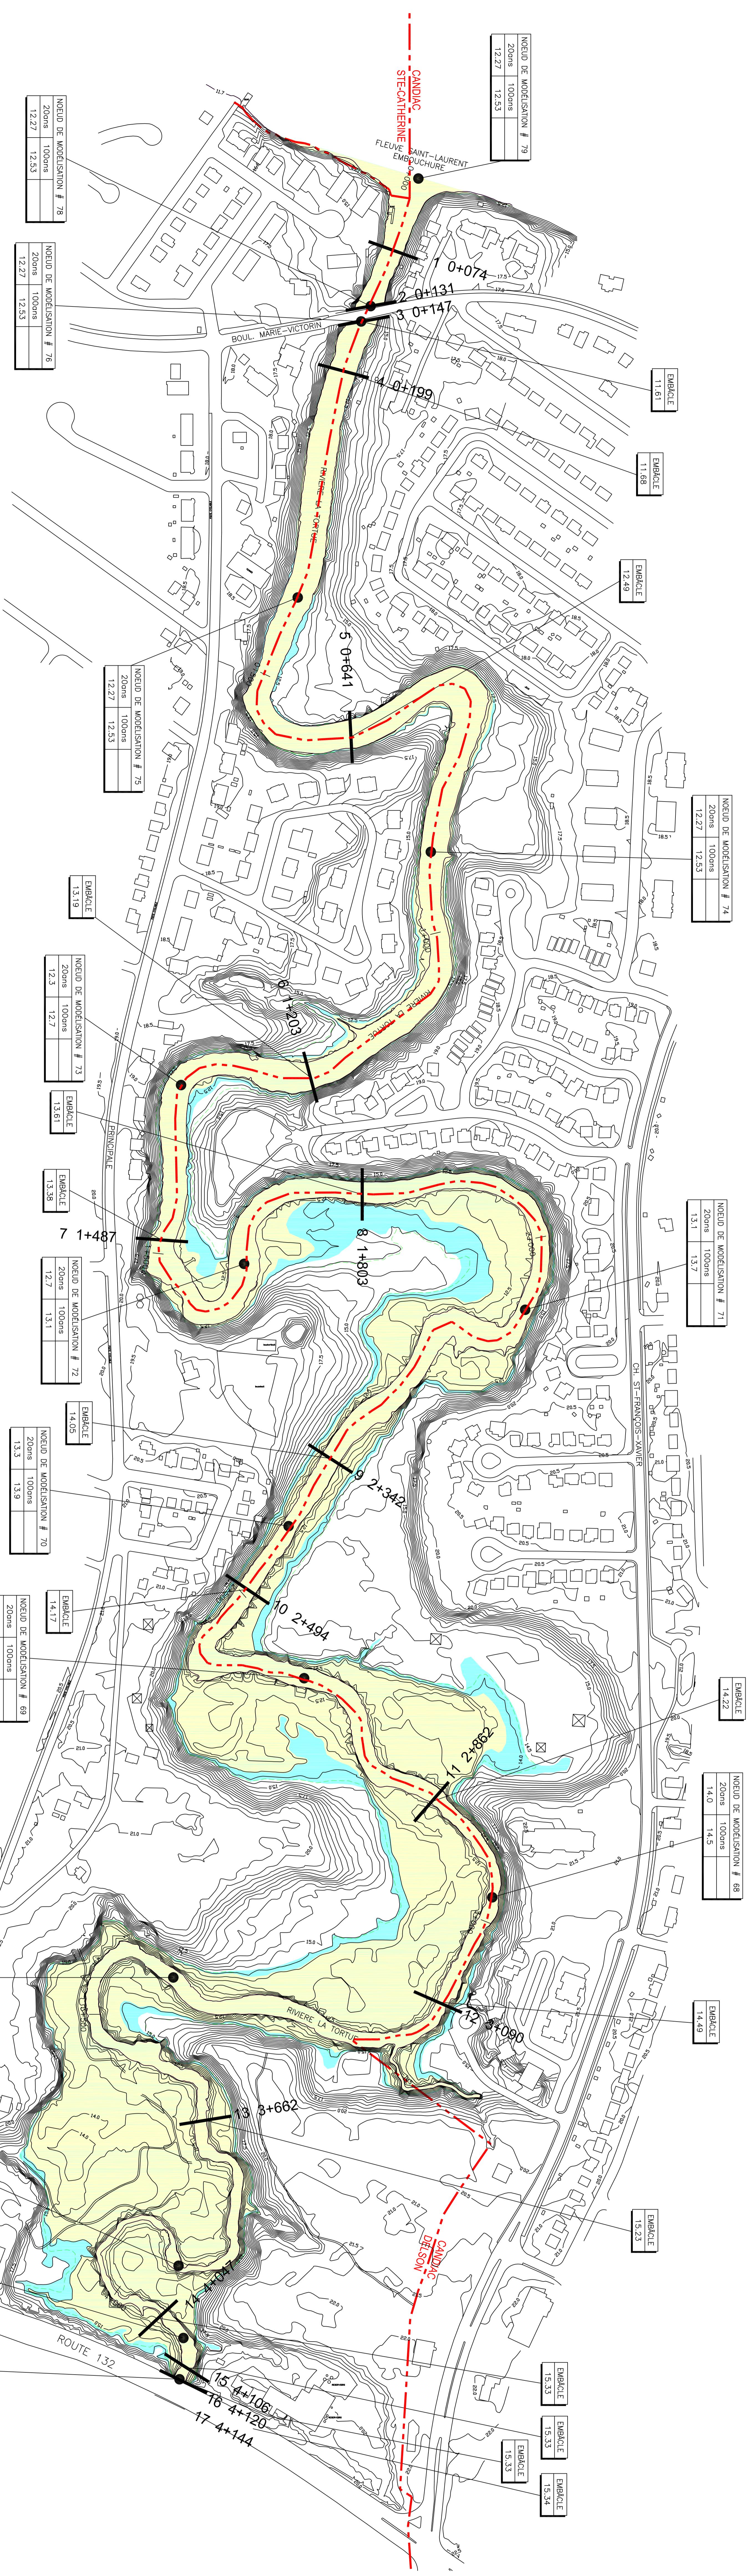

NIVEAU DE MODIFICATION # 64	
Zones	100ans
	15,3
	15,7

NIVEAU DE MODIFICATION # 65	
Zones	100ans
	15,2
	15,6

NIVEAU DE MODIFICATION # 66	
Zones	100ans
	14,9
	15,2

NIVEAU DE MODIFICATION # 67	
Zones	100ans
	14,6
	14,8

NIVEAU DE MODIFICATION # 68	
Zones	100ans
	13,6
	14,2

NIVEAU DE MODIFICATION # 69	
Zones	100ans
	13,8
	14,2

NIVEAU DE MODIFICATION # 70	
Zones	100ans
	13,3
	13,8

NIVEAU DE MODIFICATION # 71	
Zones	100ans
	13,7
	13,7

NIVEAU DE MODIFICATION # 72	
Zones	100ans
	12,7
	13,1

NIVEAU DE MODIFICATION # 73	
Zones	100ans
	12,3
	12,7

NIVEAU DE MODIFICATION # 74	
Zones	100ans
	12,27
	12,53

NIVEAU DE MODIFICATION # 75	
Zones	100ans
	12,27
	12,53

NIVEAU DE MODIFICATION # 76	
Zones	100ans
	12,27
	12,53

NIVEAU DE MODIFICATION # 77	
Zones	100ans
	12,27
	12,53

NIVEAU DE MODIFICATION # 78	
Zones	100ans
	12,27
	12,53

BPR Groupe-conseil
 BPR Groupe-conseil
 5100, rue de la Vallée
 Montréal (QC) Canada H1V 3B9
 Téléphone: (514) 252-0707
 Télécopieur: (514) 252-0717

RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE ANNEXE D

IDENTIFICATION DES PLAINES INONDABLES DE LA RIVIÈRE LA TORTUE

VILLE DE CANDIAC
 SERVICES DE LA PLANIFICATION ET
 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

BPR GROUPE-CONSEIL
 RAOY
 MARIQUET
 12000
 86-11-10
 01 88 01